


SD9500



Miernik sprężonego powietrza

SDR32DGXFRKG/US-100

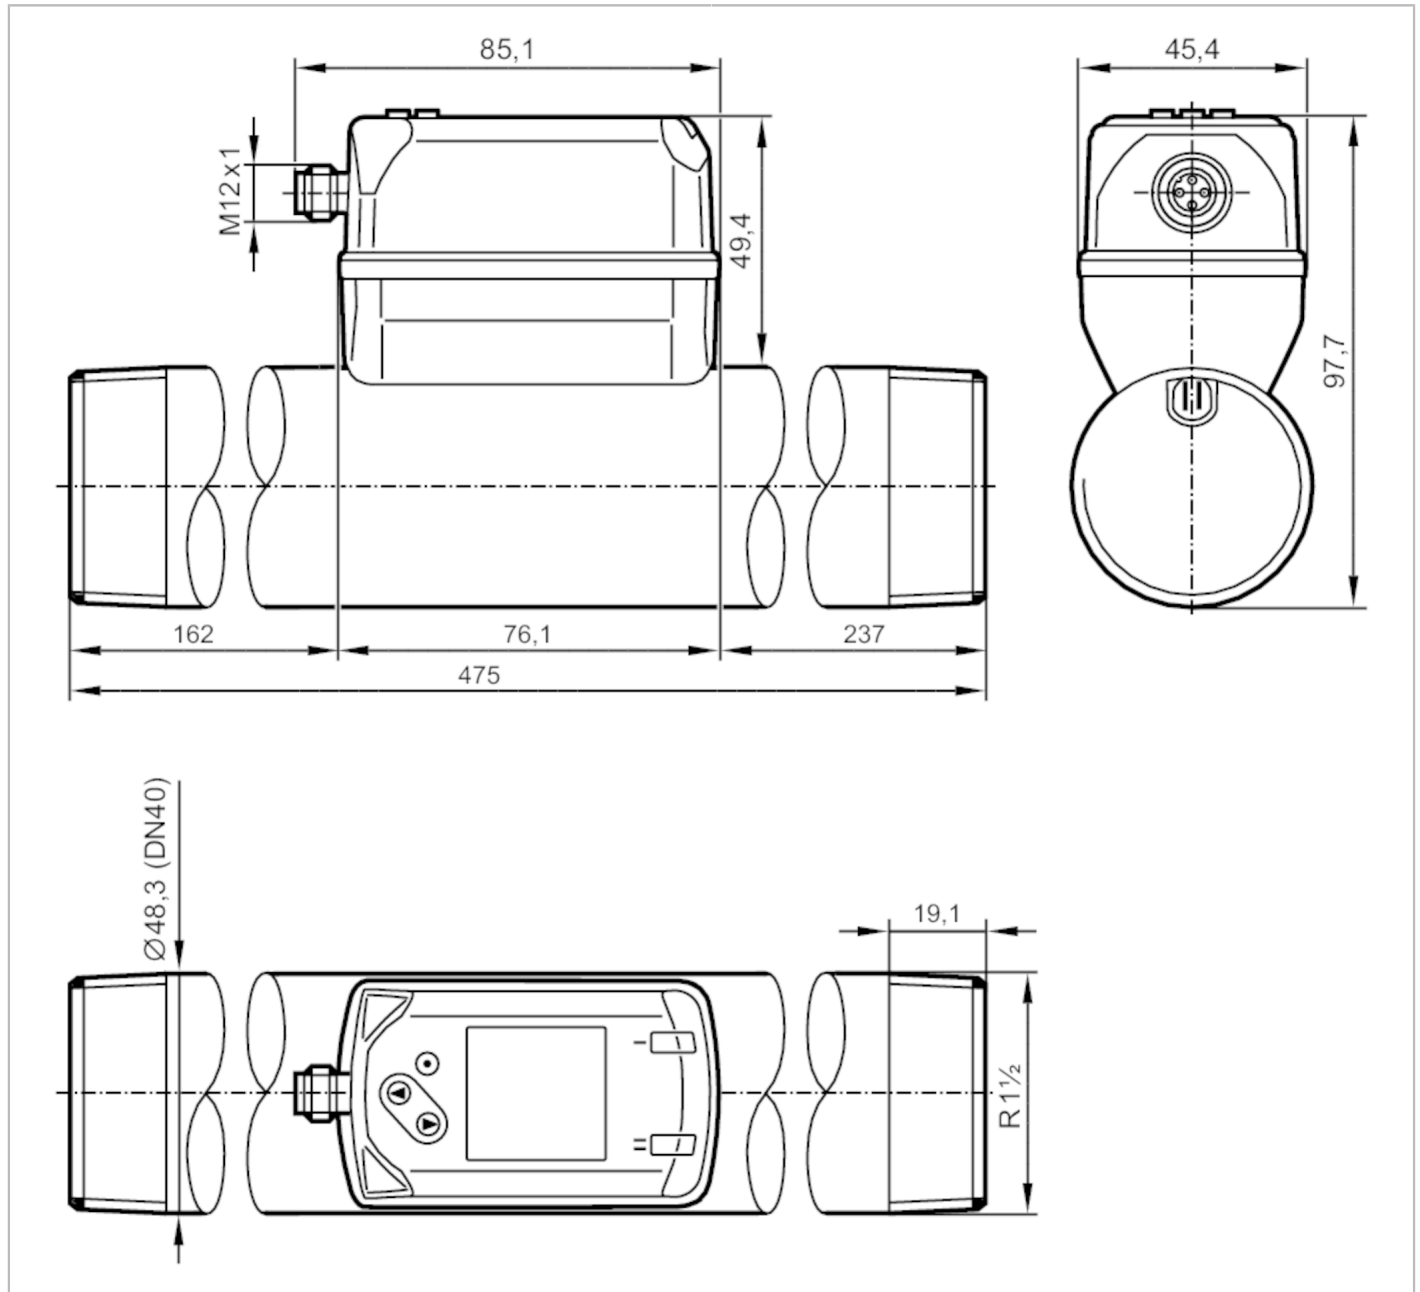

Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane R 1 1/2 DN40
Monitoring ciśnienia	
Zakres pomiarowy [bar]	-1...16

Aplikacja

Aplikacja	do aplikacji przemysłowych
Media	sprężone powietrze
Temperatura medium [°C]	-10...60



Miernik sprężonego powietrza

SDR32DGXFRKG/US-100

Minimalne ciśnienie niszczące	[bar]	64
Minimalne ciśnienie niszczące	[MPa]	6,4
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	16
Wytrzymałość na ciśnienie	[Mpa]	1,6
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	[bar]	8,9

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu	[mA]	< 80
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	1

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	--

Wejścia

Wejścia	resetowanie licznika
---------	----------------------

Wyjścia

Sygnal wyjściowy	sygnal przełączający; sygnal analogowy; sygnal impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne)		
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN		
Liczba wyjść binarnych	2		
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)		
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	150; (na wyjście)	
Liczba wyjść analogowych	1		
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20; (skalowany)	
Maks. obciążenie	[Ω]	500	
Wyjście impulsowe	Pomiar poboru		
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak		
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak		

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres pomiarowy	20...6830 l/min	0,3...81 m/s	1,4...410 m³/h
Zakres wyświetlacza	0...8200 l/min	0...97,2 m/s	0...492 m³/h
Rozdzielczość	10 l/min	0,1 m/s	0,2 m³/h
Punkt przełączania SP	60...6830 l/min	0,7...81 m/s	3,6...409,8 m³/h
Punkt resetu rP	30...6800 l/min	0,3...80,6 m/s	1,6...407,8 m³/h
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP	0...5460 l/min	0...64,8 m/s	0...327,9 m³/h
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP	1370...6830 l/min	16,2...81 m/s	82,1...410 m³/h

SD9500



Miernik sprężonego powietrza

SDR32DGXFRKG/US-100

Odcięcie przy niskim przepływie LFC	10...70 l/min	0,1...0,9 m/s	0,5...4,4 m ³ /h
Krok	1 l/min	0,1 m/s	0,1 m ³ /h
Monitoring ciśnienia			
Zakres pomiarowy [bar]	-1...16		
Zakres wyświetlacza [bar]	-1...20		
Rozdzielczość [bar]	0,05		
Punkt przełączania SP [bar]	-0,92...16		
Punkt resetu rP [bar]	-1...15,92		
Wyjście analogowe / dolna wartość [bar]	-1...12,8		
Wyjście analogowe / górna wartość [bar]	2,2...16		
W krokach co [bar]	0,01		
Monitoring przepływu			
Zakres pomiarowy	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf	
Zakres wyświetlacza	0...100000000 m ³	0...353146667,2 scf	
Punkt przełączania SP	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf	
Wartość impulsu	0,001...10000000 m ³	0,05...353146667,2 scf	
W krokach co	0,0001 m ³	0,005 scf	
Długość impulsu [s]	0,004...2		
Monitoring temperatury			
Zakres pomiarowy	-10...60 °C	14...140 °F	
Zakres wyświetlacza	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F	
Rozdzielczość	0,2 °C	0,5 °F	
Punkt przełączania SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F	
Punkt resetu rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F	
Wyjście analogowe / dolna wartość	-10...46 °C	14...114,8 °F	
Wyjście analogowe / górna wartość	4...60 °C	39,2...140 °F	
W krokach co	0,1 °C	0,1 °F	
Dokładność / odchylenie			
Współczynnik temperaturowy [1/K]	± 0,07 % MW		
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	klasa 141: ± (2 % MW + 0,5 % MEW); klasa 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; jakość powietrza zgodnie z ISO 8573-1: 2010; przy temperaturze medium 23 °C		
Powtarzalność	± (0,4 % MW + 0,1 % MEW)		
Monitoring ciśnienia			
Powtarzalność [% wartości końcowej]	± 0,2		
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej]	< ± 0,5; (BFSL = najlepiej dopasowana linia prosta (Best Fit Straight Line))		
Największy TEMPCO okresu [% MEW / 10 K]	± 0,3		
Największy TEMPCO punktu zerowego	± 0,1		



Miernik sprężonego powietrza

SDR32DGXFRKG/US-100

[% MEW / 10 K]		
Monitoring temperatury		
Dokładność	[K]	± 0,5; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego)
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	0,1; (dAP = 0)
Tłumienie wartości procesowej dAP	[s]	0...5
Monitoring ciśnienia		
Czas reakcji	[s]	0,05
Monitoring temperatury		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	T09 = 0,5
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; totalizer	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu master	A	
Ilość danych analogowych	8	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	7,2
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	domyślnie	869
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ochrona	IP 65; IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Zatwierdzenie CPA	oznaczenie modelu	001TG
	klasa dokładności	-
	maksymalny dopuszczalny błąd	± 2,5 % FS
	Q (min)	0,05 m ³ /h
	Q (t)	-
Odporność na wibracje	Q (max)	410 m ³ /h
	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	183
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	I012
	Numer UL	E174189

SD9500



Miernik sprężonego powietrza

SDR32DGXFRKG/US-100

Dyrektywa PED Urządzenia
Ciśnieniowe

dobra praktyka inżynierska; może być stosowany w gazach stabilnych lub cieczach grupy 2

Dane mechaniczne

Waga [g]	2262
Materiał	PBT+PC-GF30; PPS GF40; stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal (1.5523) ocynkowana; mosiądz (2.0401); FKM
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); FKM; ceramika szkło matowe; PPS GF40; Al ₂ O ₃ (ceramika); akrylanowy
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane R 1 1/2 DN40

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz 1,44", 128 x 128 pikseli 2 x LED, kolor żółty
-------------	---

Uwagi

Uwagi	MW = Wielkość mierzona MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego Pomiar, wskazanie i nastawę parametrów odniesiono do std. wartości przepływu zgodnie z DIN ISO 2533. Informacje na temat instalacji i funkcjonowaniu zawarto w instrukcjach obsługi.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A






Miernik sprężonego powietrza

SDR32DGXFRKG/US-100

Podłączenie

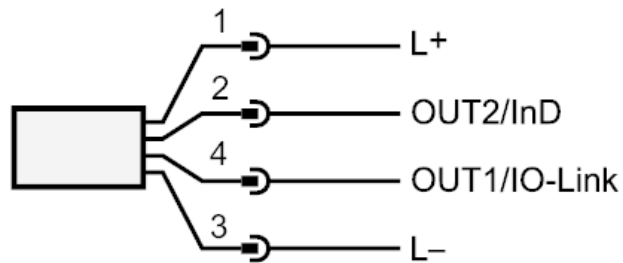

OUT1/IO-Link:	Wyjście przełączające Przepływ Wyjście przełączające temperatura Wyjście przełączające Ciśnienie Wyjście impulsowe licznik objętości wyjście sygnału Licznik programowalny
OUT2/InD:	Wyjście przełączające Przepływ Wyjście przełączające temperatura Wyjście przełączające Ciśnienie wyjście analogowe Przepływ wyjście analogowe temperatura wyjście analogowe Ciśnienie wyjście sygnału Licznik programowalny Wyjście impulsowe licznik objętości Wejście resetowanie licznika